


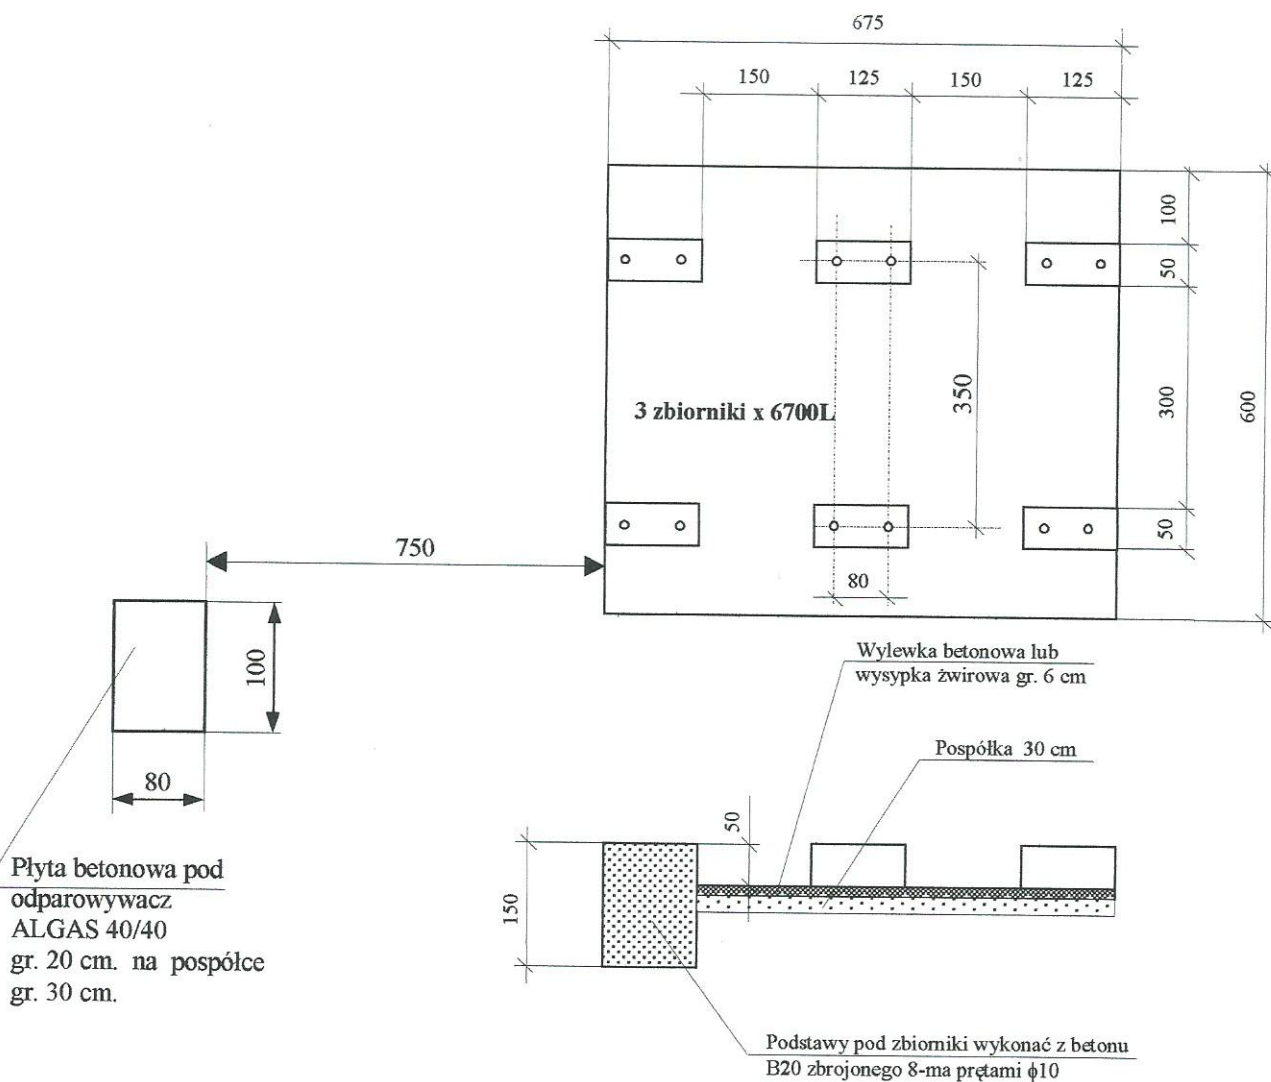

UWAGA:

- wymiary podano w cm

ERG SYSTEM s.c.
R.Jeżewski & Z.Stępień
28-300 Jędrzejów ul. B.Głowackiego 61

Numer rys.

2

PŁYTA BETONOWA POD 3 ZBIORNIKI O POJEMNOŚCI WODNEJ 6700 L

Data:
27.09.2001

Projektował: mgr inż. Hanna Dąbrowska
nr ewid. bud. Wa-51/96

mgr inż. Hanna Dąbrowska
nr ewid. upr. bud. 1950/96

Skala:
1:100

Opracował:
inż. Zbigniew Stępień

inż. Zbigniew Stępień
upr.002799/D/Gr. 3/243
upr.002099/E/Gr. 3/243

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM


Z 2 dla zbiornika 6700L

$R=1,5$ m. We wszystkich kierunkach od otworów normalnie zamkniętych od : pokrywy , zaworów do napełniania i poboru gazu , zaworów bezpieczeństwa .

$H=1,5$ m W górę od zamontowanej na zbiorniku armatury .

$h =$ W dół do powierzchni ziemi .

 Strefa zagrożenia wybuchem Z2 .

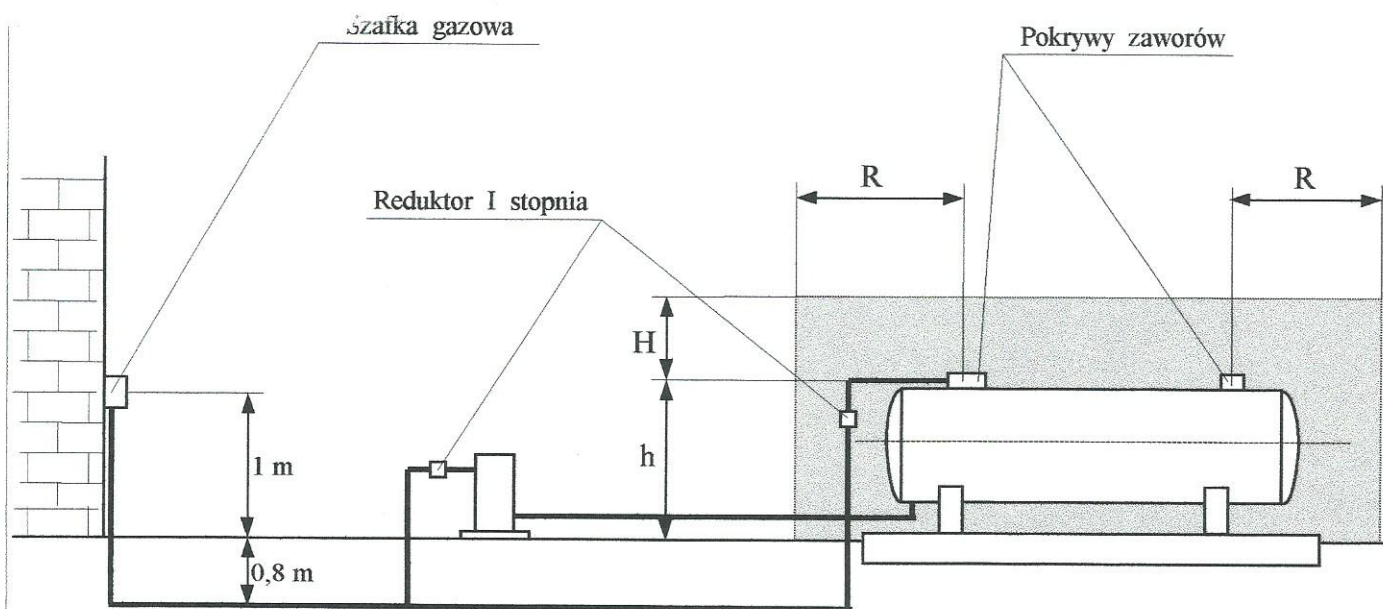

ERG SYSTEM s.c. R.Jeżewski & Z.Stępień
28-300 Jędrzejów ul. B. Głowackiego 61

Nr. Rys:
3

**STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM Z2 DLA
ZBIORNIKA 6700 L**

Data:
27.09.2001


Projektował: mgr inż. Hanna Dąbrowska
Nr ewid. bud. Wa-51/96

Opracował : inż. Zbigniew Stępień

mgr inż. Hanna Dąbrowska
Podpis:
nr ewid. upr. bud. Wa-51/96

inż. Zbigniew Stępień
Podpis:
upr.002/99/D/Gr. 3/243
upr.002/99/E/Gr. 3/243

widok W

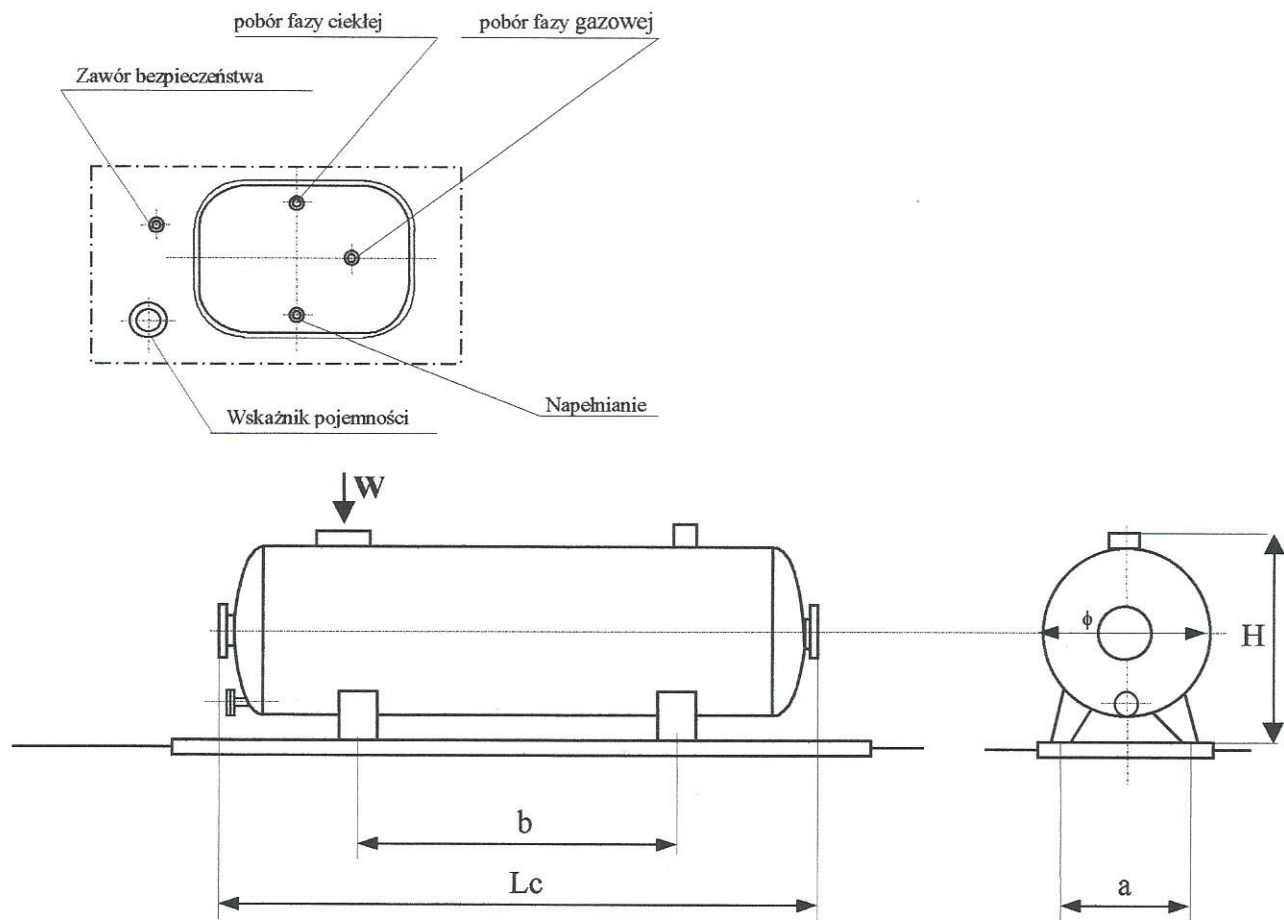

Pojemność zbiornika	Masa zbiornika	Wysokość H	Dł. Całk. Lc	Śred. Zew. ϕ	Rozst. a	Rozst. b
6700 L	1300 kg	1600 mm	6100 mm	1250 mm	800 mm	3500mm

Uwaga :

- Max. dopuszcz. napełnienie 85 %
- Zbiornik podlega pod pełny Dozór Techniczny

ERG SYSTEM s.c. R.Jeżewski & Z.Stępień
28-300 Jędrzejów ul. B. Głowackiego 61

Nr. Rys:
4

ZBIORNIK GAZOWY POJEMNOŚCI WODNEJ 6700 L


Data:
27.09.2001

Projektował: mgr inż. Anna Dąbrowska
Nr ewid. bud. Wa – 51/96

Opracował : inż. Zbigniew Stępień

Podpis:

inż. Zbigniew Stępień
upr.002/99/0/Gr. 3/243
upr.002/99/0/Gr. 3/243

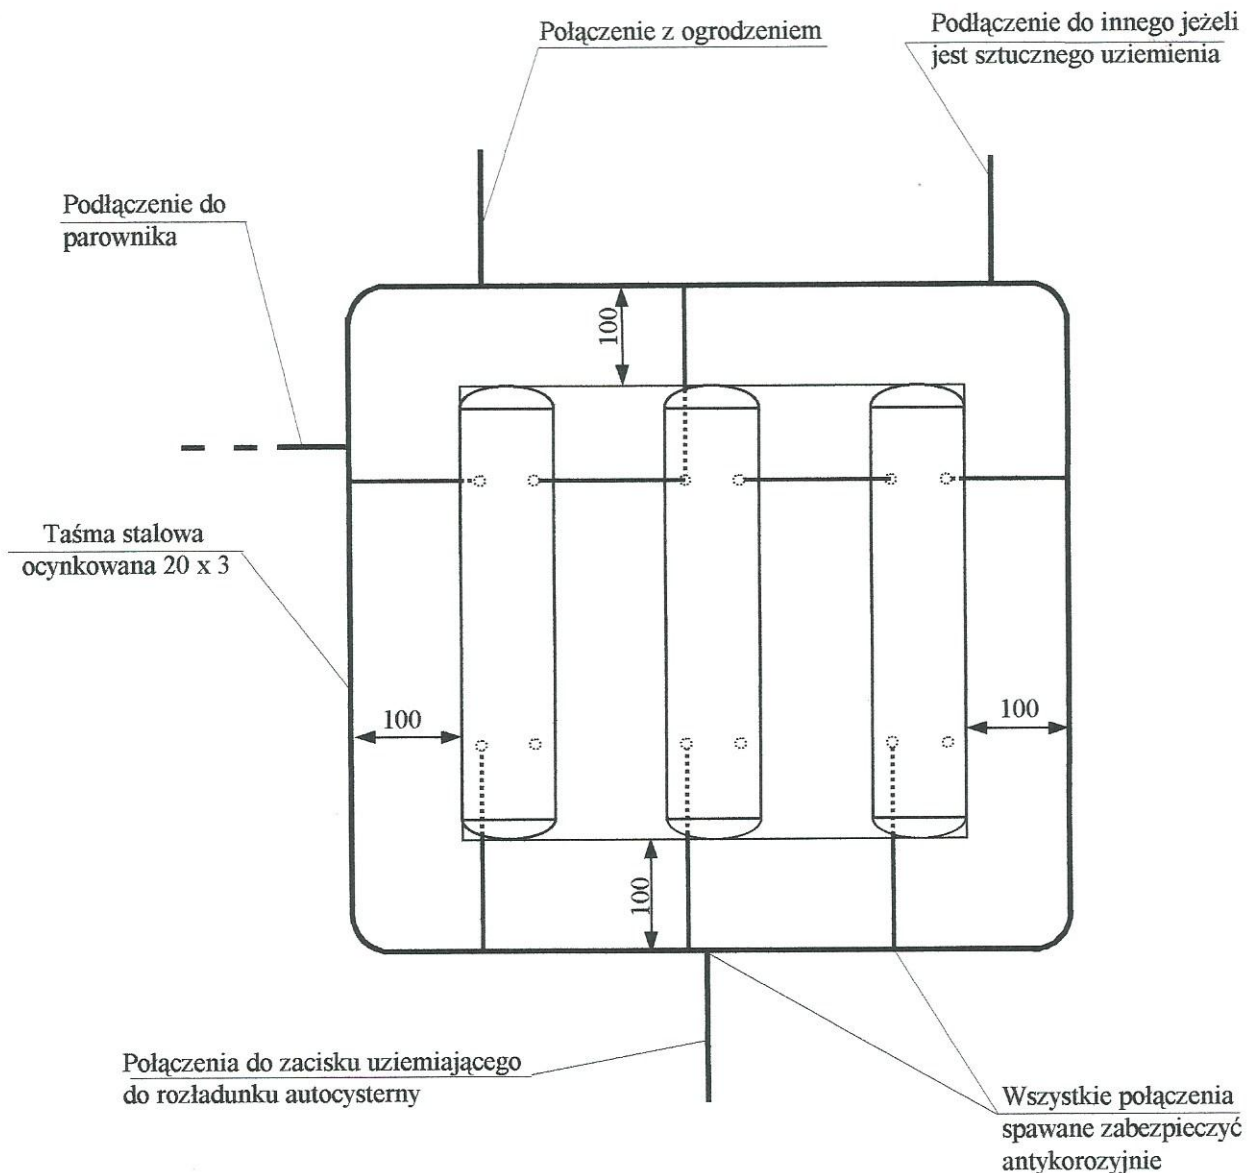

Uwaga :

- Długość taśmy stalowej ocynkowanej 75 m
- Uziom układać na głębokości nie mniejszej niż 0,8 m
- Odległość uziomu od zbiorników 1 m
- Mocować uziom do zbiorników śrubami M10

ERG SYSTEM s.c.
R.Jeżewski & Z.Stępień
28-300 Jędrzejów ul. B.Głowackiego 61

Numer rys.
5


INSTALACJA UZIEMIENIA ZBIORNIKÓW GAZOWYCH
3 x 6700 L

Data:
27.09.2001
Podziałka:
1:100

Projektował: mgr inż. Hanna Dąbrowska
nr ewid. bud. Wa-51/96
Opracował:
inż. Zbigniew Stępień

mgr inż. Hanna Dąbrowska
nr ewid. upr. bud. 006
[Signature]
inż. Zbigniew Stępień
upr.002/99/D/Gr. 3/243
upr.002/99/D/Gr. 3/243
[Signature]


Widok: W

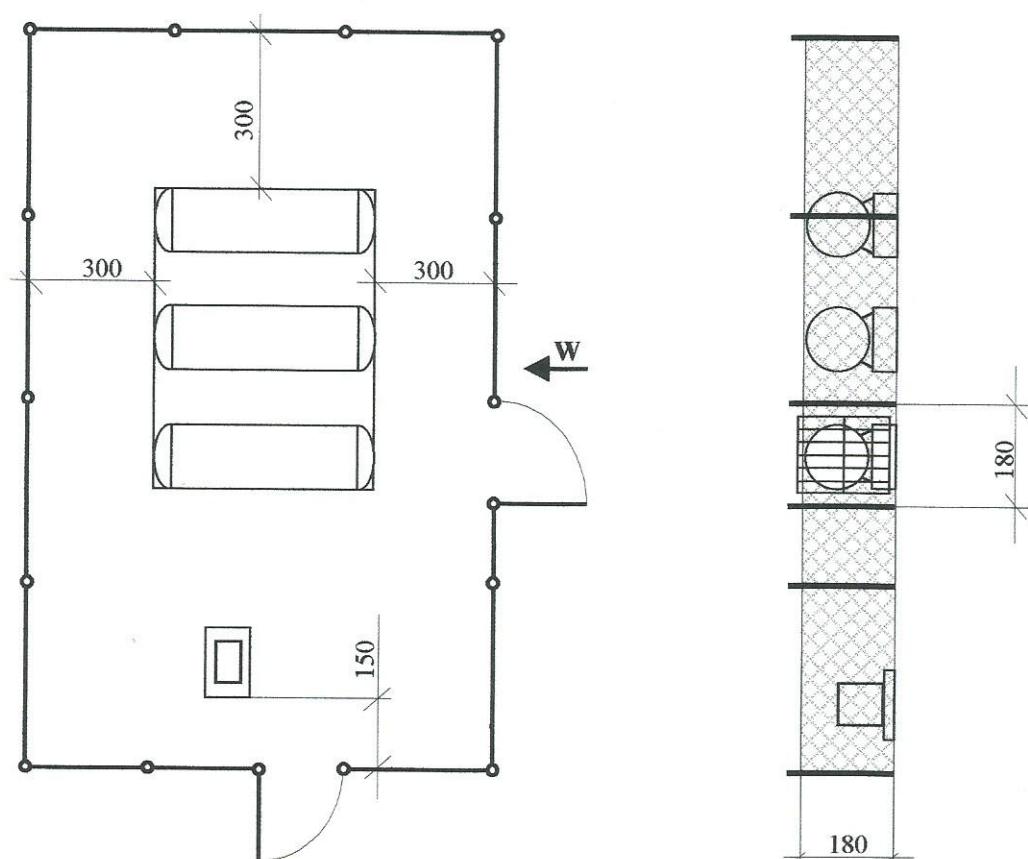

UWAGA:

- wymiary podano w „cm”
- całkowita długość ogrodzenia 73,3 m

ERG SYSTEM s.c. R.Jeżewski & Z.Stępień 28-300 Jędrzejów ul. B. Głowackiego 61		Nr. Rys: 6
OGRODZENIE PARKU ZBIORNIKOWEGO 3 x 6700 L I STACJI ODPAROWANIA GAZU		
Data: 27.09.2001	Projektował: mgr inż. Hanna Dąbrowska nr ewid.bud. Wa-51/96	mgr inż. Hanna Dąbrowska Podpis: nr ewid. upr. bud. Wa-51/96
Podziałka: 1: 200	Opracował : inż. Zbigniew Stępień	inż. Zbigniew Stępień upr.002196/D/Gr. 3/243 upr.002196/E/Gr. 3/243

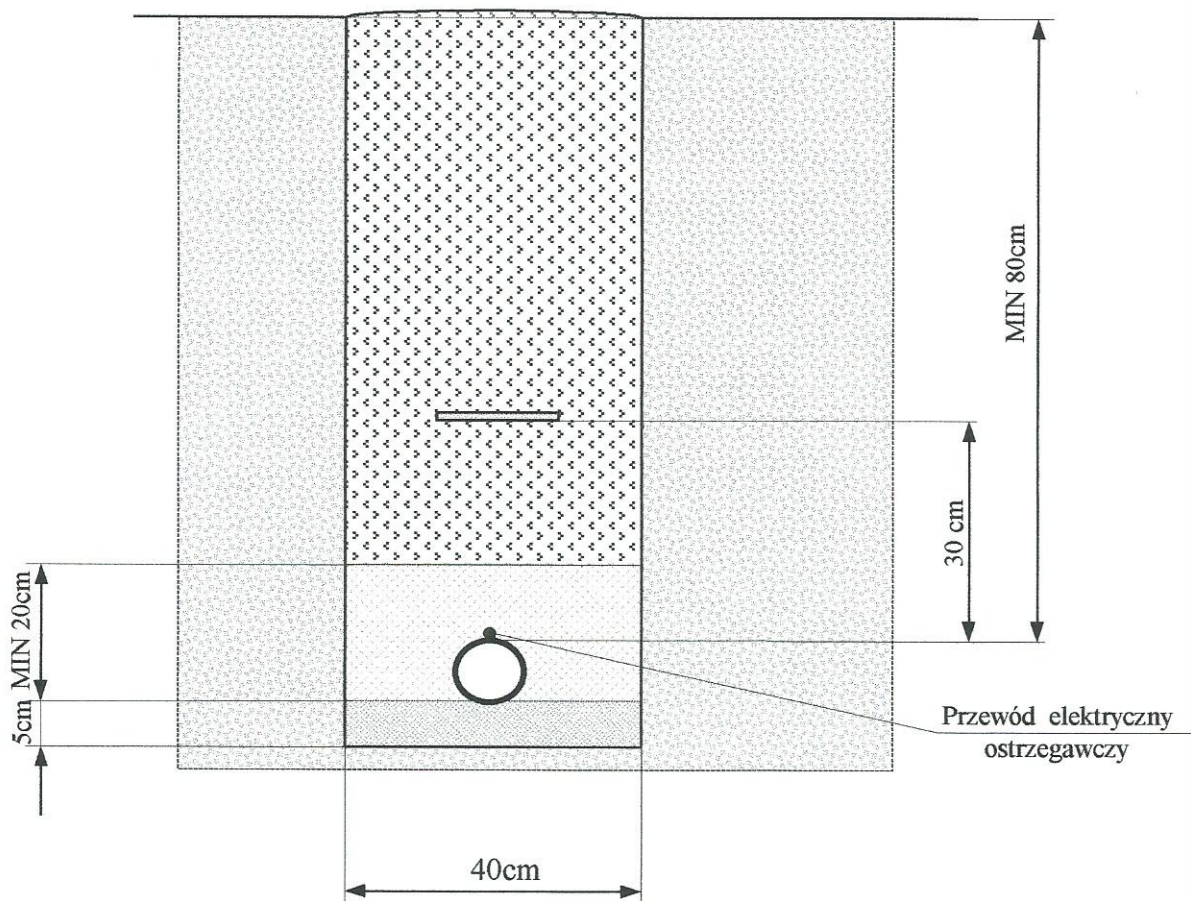

- Zasyпка gruntem rodzimym



- Ochronna warstwa piasku - nadsypka min . 20 cm,



- Warstwa wyrównawcza piasku - podsypka min 5 cm



- Taśma ostrzegawcza , żółta szer. min 10 cm

ERG SYSTEM s.c. R.Jeżewski & Z.Stępień
28-300 Jędrzejów ul. B. Głowackiego 61

Nr. Rys:

7

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP Dla gazowego przyłącza średniego ciśnienia

Data:
27.09.2001


Projektował: mgr inż. Hanna Dąbrowska
nr ewid. bud. Wa-51/96

mgr inż. Hanna Dąbrowska
nr ewid. upr. bud. 312/96

Opracował: inż. Zbigniew Stępień

Podpis:

inż. Zbigniew Stępień
upr.002/99/D/GA 3/243
upr.002/99/D/GA 3/243

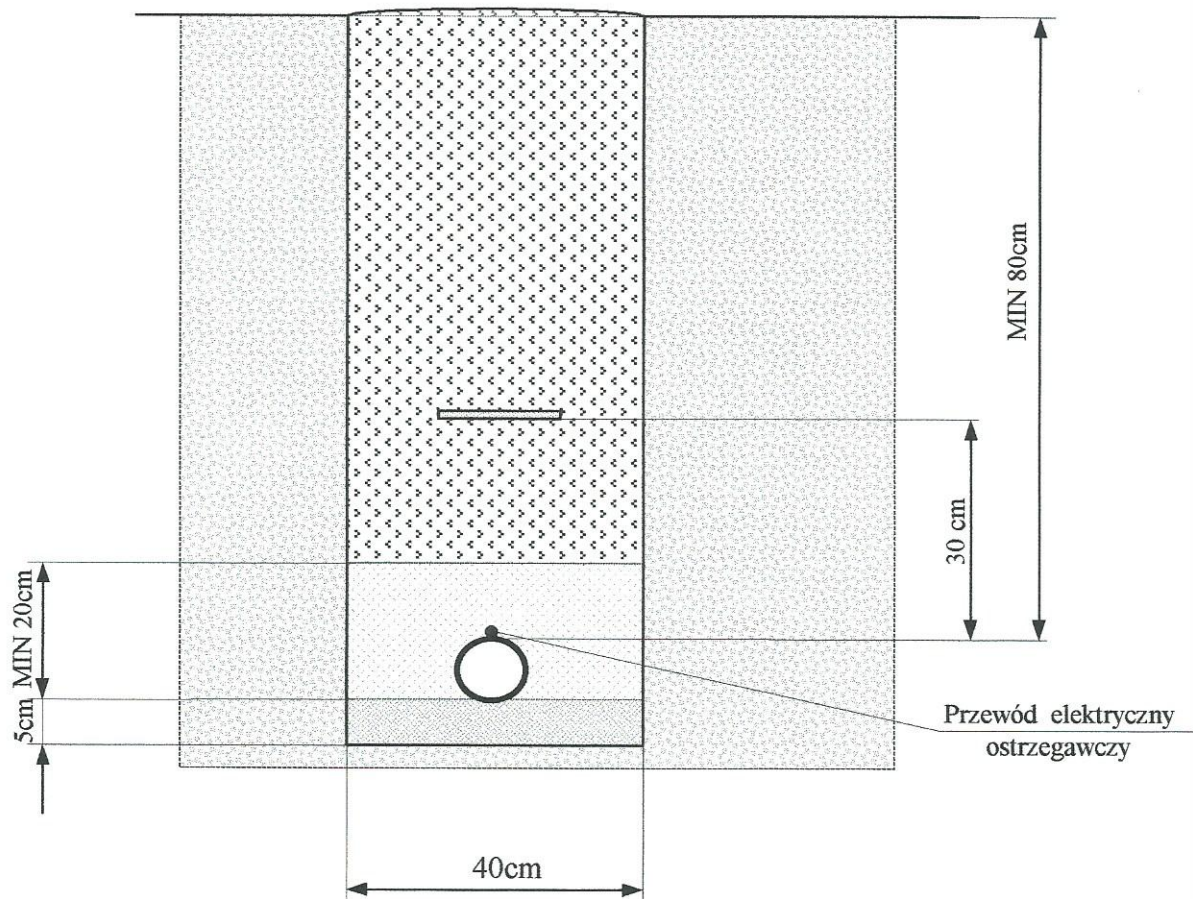

- Zasyпка gruntem rodzimym



- Ochronna warstwa piasku - nadsypka min . 20 cm,



- Warstwa wyrównawcza piasku - podsypka min 5 cm



- Taśma ostrzegawcza , żółta szer. min 10 cm

ERG SYSTEM s.c. R.Jeżewski & Z.Stępień
28-300 Jędrzejów ul. B. Głowackiego 61

Nr. Rys:

7

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Dla gazowego przyłącza średniego ciśnienia

Data:
27.09.2001

Projektował: mgr inż. Hanna Dąbrowska
nr ewid. bud. Wa-51/96

mgr inż. Hanna Dąbrowska
nr ewid. upr. bud. 3/243

Opracował: inż. Zbigniew Stępień

Podpis:

inż. Zbigniew Stępień
upr.002/99/D/G 3/243
upr.002/99/D/G 3/243