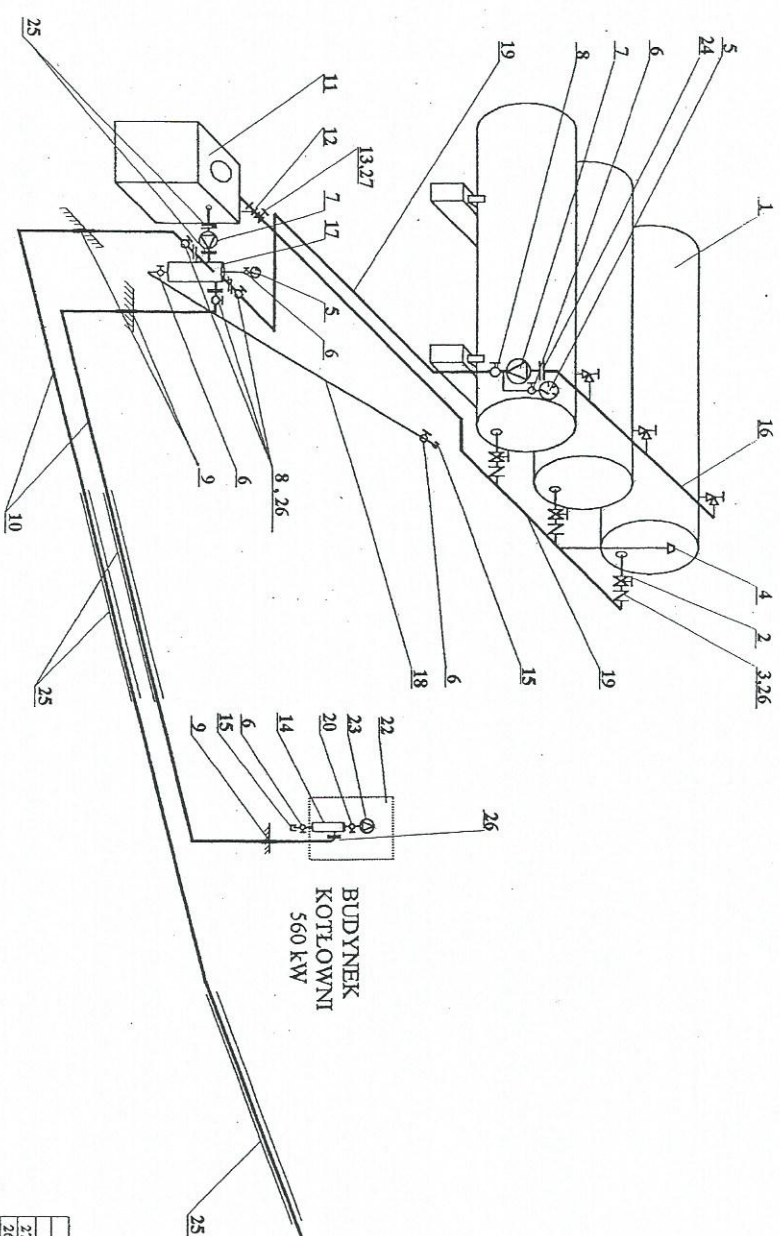


RZECZOZNAWCA DO SPRAW
 Zabezpieczeń Przeciwpowodziowych
 bryg, w st. spocz. 11/93
 dnia 11/93
 Zgodność projektu z wymogami
 ochrony przeciwpożarowej
 stwierdzam
 bez uwag.

27	Kobierze szklkowe 1/4 cal	2 szt.			
26	Kobierze szklkowe 5/4 cal	13 szt.			
25	Rura osłonowa Ø 100 x 0m	3 szt.			
24	Kobierze szklkowe 1 cal	6 szt.			
23	Reduktor II-stopnia	1 szt.	ALFA 10BP	COPRIM	
22	Szczotka pasowa	2 szt.			
21	Reduktor I-stopnia	1 szt.	738B	COPRIM	
20	Zawór kulowy 1 cal	2 szt.	0,4 MPa		
19	Rura stalowa B/S 5/4 cal	16 m	5 MPa		
18	Rura stalowa B/S 1/2 cal	12,5 m	5 MPa		
17	Separiator Ø 100	1 szt.			
16	Rura stalowa B/S 1 cal	7 m	5 MPa		
15	Korek 1/2 cal	3 szt.			
14	Separiator Ø 80	2 szt.			
13	Zawór kulowy 1/2 cal	1 szt.	2,5-4 MPa	Albis	
12	Filtr piżowy 1/2 cal	1 szt.	40/40 H	Albis	
11	Odpornowacz gazowy	1 szt.	SDR 11		
10	Rura PE 40 x 3,7	70 m			
9	Przełącznik PE/żal	4 szt.	0,4 MPa		
8	Zawór kulowy 5/4 cal	2 szt.	APS-100	COPRIM	
7	Reduktor I-stopnia	6 szt.	0,4 MPa		
6	Manometr 0,4-2,5 MPa	2 szt.			
5	Zawór kulowy 1/2 cal	1 szt.	3,13SG	Rego	
4	Zawór kulowy 1/2 cal	3 szt.	F 100	Fischer	
3	Zawór kulowy 1/2 cal	3 szt.	2,5-4 MPa		
2	Zbiornik gazowy 6700 l	3 szt.			
1	Zbiornik gazowy 6700 l	3 szt.			

ERG SYSTEM s.c. R. Jędrski & Z. Stępień
 28-300 Jędrzejów ul. B. Głowackiego 61
 Nr Rys: 1

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
 Dom Pomocy Społecznej JEDLIANKA, Jedlianka 10

Data: 27.09.2001
 Podziałka: 1:100
 Opracował: inż. Zbigniew Stępień
 Projektował: mgr inż. Hanna Dobrowolska
 nr ewid. bud. Wa-51/96
 Podpis: inż. Zbigniew Stępień
 upr002199619131233