


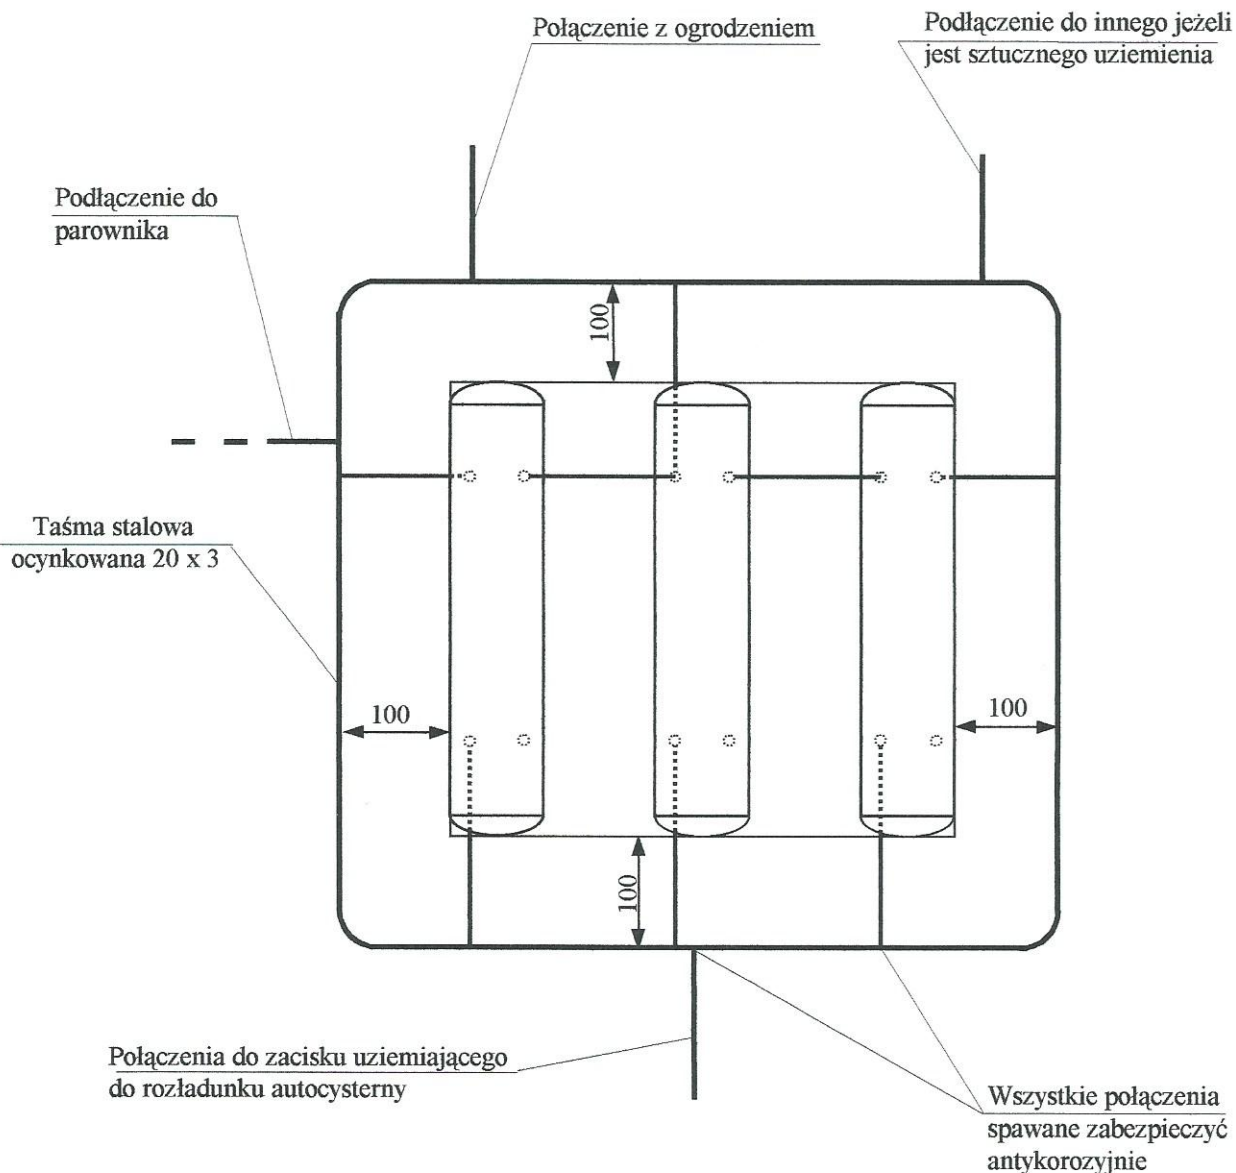

Uwaga :

- Długość taśmy stalowej ocynkowanej 75 m
- Uziom układać na głębokości nie mniejszej niż 0,8 m
- Odległość uziomu od zbiorników 1 m
- Mocować uziom do zbiorników śrubami M10

ERG SYSTEM s.c.
R.Jeżewski & Z.Stępień
28-300 Jędrzejów ul. B.Głowackiego 61

Numer rys.

5

INSTALACJA UZIEMIENIA ZBIORNIKÓW GAZOWYCH
3 x 6700 L

Data:
27.09.2001

Projektował: mgr inż. Hanna Dąbrowska
nr ewid. bud. Wa-51/96

mgr inż. Hanna Dąbrowska
nr ewid. upr. bud. Podpis

Podziałka:
1:100

Opracował:
inż. Zbigniew Stępień

inż. Zbigniew Stępień
upr.002/99/D/Gr. 3/243
upr.002/99/D/Gr. 3/243