

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM


Z 2 dla zbiornika 6700L

$R=1,5$ m. We wszystkich kierunkach od otworów normalnie zamkniętych od : pokrywy , zaworów do napełniania i poboru gazu , zaworów bezpieczeństwa .

$H=1,5$ m W górę od zamontowanej na zbiorniku armatury .

$h =$ W dół do powierzchni ziemi .

 Strefa zagrożenia wybuchem Z2 .

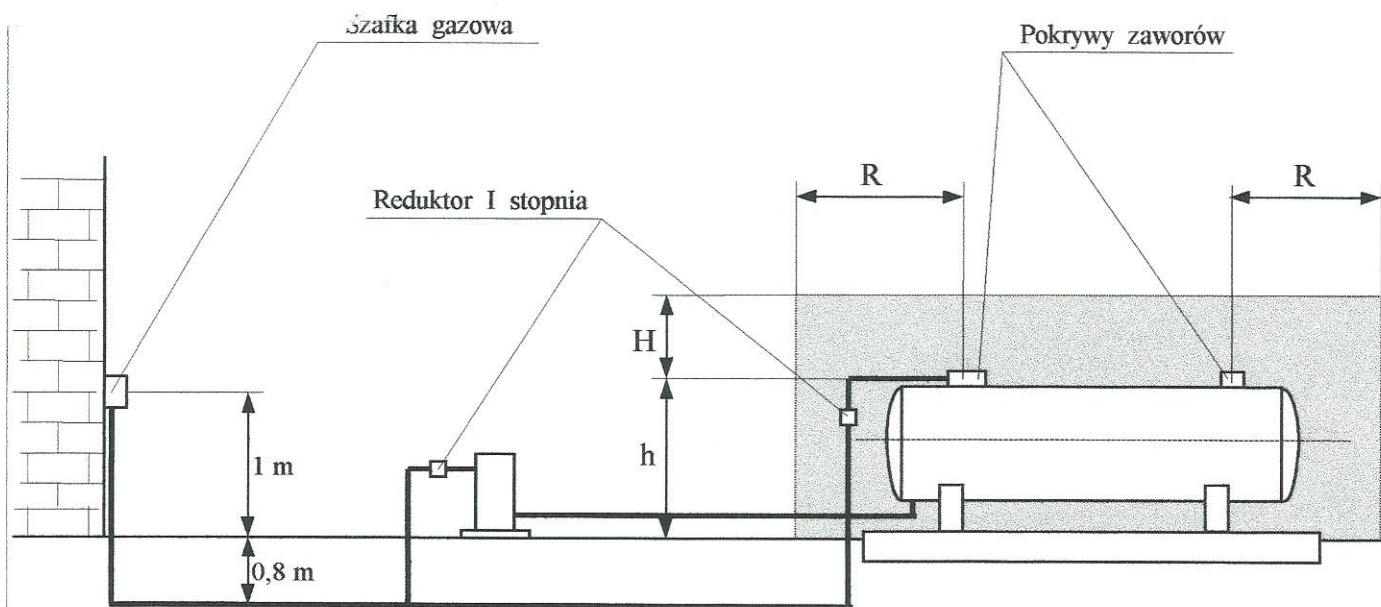

ERG SYSTEM s.c. R.Jeżewski & Z.Stępień
28-300 Jędrzejów ul. B. Głowackiego 61

Nr. Rys:
3

STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM Z2 DLA ZBIORNIKA 6700 L

Data:
27.09.2001

Projektował: mgr inż. Hanna Dąbrowska
Nr ewid. bud. Wa-51/96

Opracował: inż. Zbigniew Stępień

mgr inż. Hanna Dąbrowska
Podpis:
nr ewid. upr. bud. Wa-51/96

inż. Zbigniew Stępień
Podpis:
upr.002/99/D/Gr.3/243
upr.002/99/E/Gr.3/243