


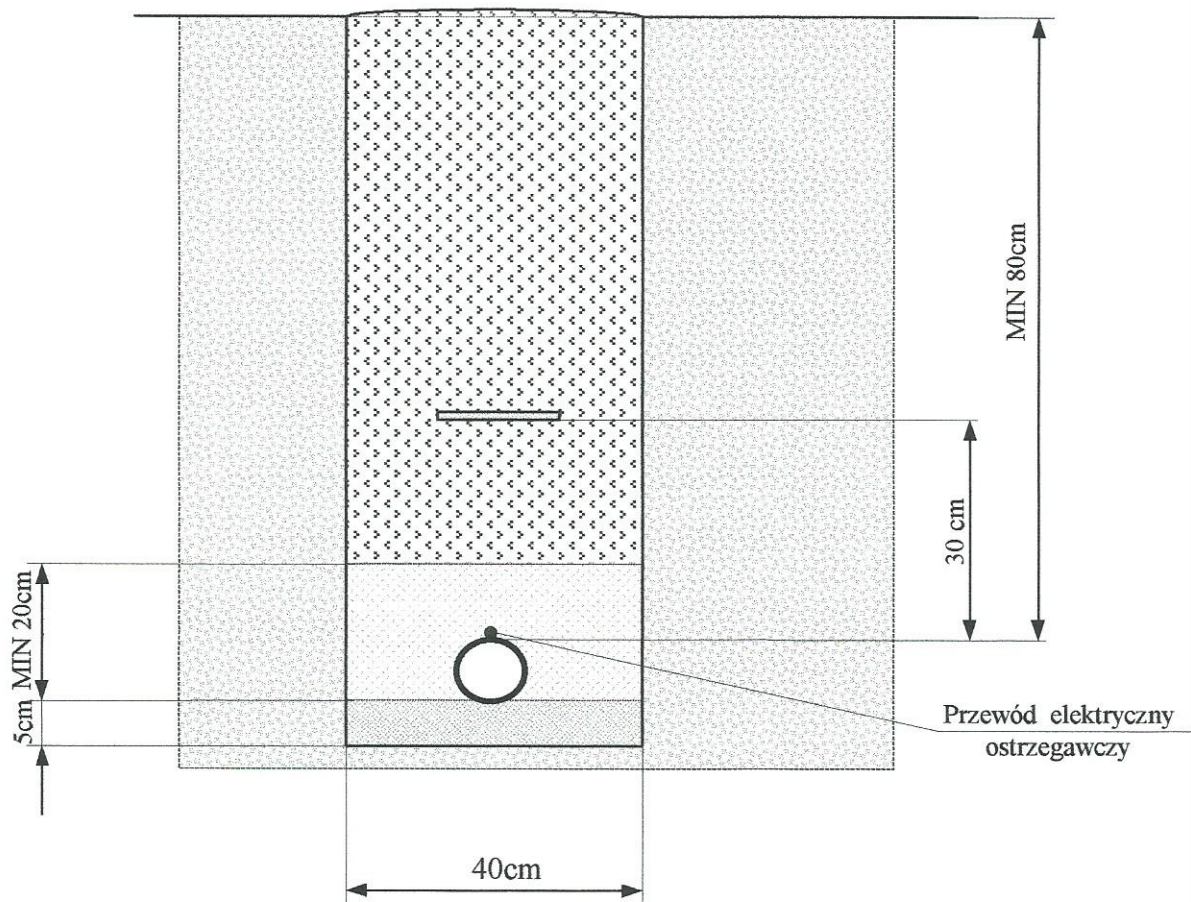

-  - Zasyпка gruntem rodzimym
-  - Ochronna warstwa piasku - nadsypka min . 20 cm,
-  - Warstwa wyrównawcza piasku - podsypka min 5 cm
-  - Taśma ostrzegawcza , żółta szer. min 10 cm

ERG SYSTEM s.c. R.Jeżewski & Z.Stępień
28-300 Jędrzejów ul. B. Głowackiego 61

Nr. Rys:

7

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Dla gazowego przyłącza średniego ciśnienia

Data:
27.09.2001

Projektował: mgr inż. Hanna Dąbrowska
nr ewid. bud. Wa-51/96

Opracował: inż. Zbigniew Stępień

Podpis:

Inż. Zbigniew Stępień
upr.002/99/D/Gł. 3/243
upr.002/99/D/Gł. 3/243